

Auftrag Fernsteuerung für Erzeugungsanlagen < 100 kW, gemäß §9 EEG

Bearbeitungsnummer:

Fernsteuerung zu Objekt:

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Erzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung ab 25 kW, die ab dem 01.01.2023 in Betrieb genommen werden, sind verpflichtet, eine technische Einrichtung zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung zu verbauen. Der Einbau muss spätestens mit der Inbetriebnahme erfolgen.

Für EEG-Anlagen bis kleiner 100 kW(p) und KWKG-Anlagen bis kleiner 25 kW mit Inbetriebnahme Datum ab dem 25. Februar 2025 muss gemäß § 9 Abs. 2 EEG 2023 bis zum Einbau von intelligenten Messsystemen und Steuerungseinrichtungen nach § 29 Absatz 1 Nummer 2 des Messstellenbetriebsgesetzes und zur erstmaligen erfolgreichen Testung der Anlage auf Ansteuerbarkeit durch den Netzbetreiber die maximalen Wirkleistungseinspeisung auf 60 Prozent der installierten Leistung am Netzverknüpfungspunkt reduziert werden. Dies muss zur Inbetriebnahme der Anlage erfolgt sein.

	Preis Netto	Preis Brutto
Einmalige Beistellungspauschale Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung gemäß §9 EEG	886,73 EUR	1055,21 EUR
- Fernsteuerung, inkl. LTE-Modem		
- Stabantenne inkl. 8 m Anschlusskabel		
Maße: siehe Beiblatt bei Lieferung		
- Die Fernsteuerung bleibt im Eigentum der LEW Verteilnetz GmbH		
Zugangskosten Vodafone Mobilfunk-Datennetz*	6,46 EUR/mtl.	7,69 EUR/mtl.

Der Bruttobetrag beinhaltet 19% Mehrwertsteuer.

*Die Zugangskosten zum Vodafone Mobilfunk-Datennetz fallen ab dem vollen Monat der Fernsteuerungsinbetriebnahme bis einschließlich des kompletten Monats an, an dem die Fernsteuerung außer Betrieb genommen wird.

Die Zugangskosten werden jeweils von den EEG-Vergütungsansprüchen in Abzug gebracht oder einbehalten.

Die Außerbetriebnahme der Fernsteuerung ist der LVN schriftlich mitzuteilen.

LEW Verteilnetz GmbH | Stuttgarter Straße 4 | 86154 Augsburg | lew-verteilnetz.de
[Facebook](#) | [Instagram](#) | [LinkedIn](#) | [Xing](#) | [YouTube](#)

LEW Verteilnetz GmbH | Stuttgarter Straße 4 | 86154 Augsburg
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Malte Sunderkötter | Geschäftsführer: Josef Wagner, Norbert Wiedemann
Sitz der Gesellschaft: Augsburg | Handelsregister HRB20929 | Registergericht: Amtsgericht Augsburg | USt-IdNr. DE 240432124

Angaben Privatkunden zum Antragsteller/Rechnungsempfänger (B2C)

Name:	
Straße:	
PLZ, Ort:	
Tel.:	
E-Mail:	

Ab dem **01. Januar 2027** ist der **Versand** von elektronischen Rechnungen **verpflichtend**.
Das Wachstumschancengesetz (BGBl. I 2024 Nr. 108) macht die E-Rechnung zur neuen Norm – für alle Unternehmen, die Umsatzsteuer zahlen. Ziel ist eine **digitale Verarbeitung und Abführung der Umsatzsteuer**.

Angaben Geschäftskunden für den Versand von E-Rechnungen (B2B)

Name:	
USt-IdNr.:	
Registergericht/Registernr.:	
E-Mail:	

Bitte ankreuzen

Angaben zum gewünschten Format der E-Rechnung:

- ☐ ZUGFeRD-Rechnung (= lesbare PDF-Rechnung mit XML-Anhang)
☐ X-Rechnung (= reines XML-Format)

Bitte ankreuzen

☐	Lieferadresse stimmt mit Rechnungsempfänger überein
☐	Lieferadresse stimmt NICHT überein *(abweichende Lieferadresse ausfüllen)

Angabe Lieferadresse (nur bei Abweichender Lieferadresse zum Rechnungsempfänger ausfüllen)

Name:	
Straße:	
PLZ, Ort:	
Tel.:	
E-Mail:	

Umsatzsteuersatz 0% für PV-Anlagen

Der Nullsteuersatz wird bei Rechnungsstellung berücksichtigt, wenn der folgende Nachweis über das Vorliegen der Voraussetzungen unterschrieben beigelegt wird.

Sollte uns zum Zeitpunkt der Bestellung kein Nachweis vorliegen, wird der Regelsteuersatz (19%) in Rechnung gestellt.


Die für die Abwicklung des zwischen Ihnen und uns bestehenden Verhältnisses erforderlichen Daten, werden von LVN nach den Vorschriften der Bundesdatenschutzgrundverordnung (DSGVO) erhoben, verarbeitet und genutzt.

Datum Unterschrift (Rechnungsempfänger)

Gültig vom 01.01.2026 bis 31.12.2026.

Infoblatt Technische Einrichtung (Fernsteuerung)

SAE M5

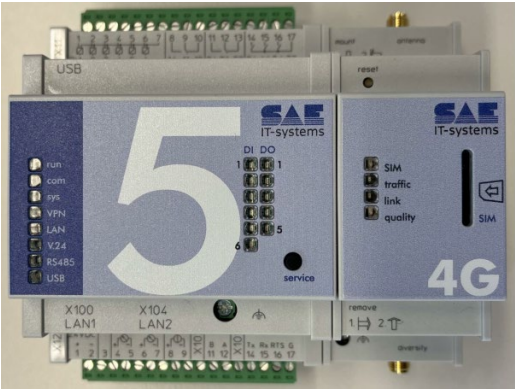

Klemme	Signal	Funktion Kunde
X11.6	DI6 +	P Zählimpuls*
X11.7	DI GND -	GND Versorgung DI1-6
X11.9	DO	EEG 100 % Befehl
X11.10		Spannungspotential zum Schalten bis 60 V DC
X11.14	DO	EEG 0 % Befehl
X11.15	DO	EEG 30 % Befehl
X11.16	DO	EEG 60 % Befehl
X11.17		Spannungspotential zum Schalten bis 60 V DC
X12.1	24V DC +	24V Versorgung +
X12.2	0V DC -	0V Versorgung -
X12.4	AI1 +	P + 4-20mA Alternative zum Zählimpuls, Variante vom Antrag nehmen
X12.5	AI1 -	P - Alternative zum Zählimpuls, Variante vom Antrag nehmen
X12.8	AO +	Q Soll Vorgabe + 4-20mA Bei Blindleistungs-Sollvorgabe
X12.9	AO -	Q Soll Vorgabe - 4-20mA Bei Blindleistungs-Sollvorgabe

*die Erfassung der Erzeugungsleistung über die Fernsteuerung wird erst ab einer installierten Leistung von 100 kWp gefordert.

Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten finden Sie unter

<http://www.lew-verteilnetz.de/datenschutz> unter dem Punkt Datenschutzinformation für Einspeiser.