POST EEG Regelungen nach Kabinettsbeschluss vom 23.9.2020

Teil der
LEW-Gruppe

Post-EEG-Regelung Option 1

<u>Volleinspeisung mit Arbeitszählung und Abnahme durch VNB</u>

- VNB nimmt gesamt erzeugte Energie auf und vergütet diesem mit dem sog. Jahresmarktmittelwert (2-5 ct/kWh) abzüglich einer gesetzlich vorgesehen Pauschale von 0,4 ct/kWh
- AB muss keine weiteren Schritte einleiten (kein Umbau der Messeinrichtung) Option ist beschränkt bis zum 31.12.2027
- Energiemenge muss an ÜNB weitergegeben werden

Teil der LEW-Gruppe

Post-EEG-Regelung Option 2

<u>Volleinspeisung mit Arbeitszähler und Abnahme durch Direktvermarkter</u>

- Direktvermarkter nimmt gesamt erzeugte Energie zum Börsenpreis auf
- Anmeldung des Direktvermarkters beim VNB erforderlich
- vorerst keine Änderung der Messeinrichtung erforderlich
- Nachrüstpflicht auf intelligente Messsysteme 5 Jahre nach Markterklärung

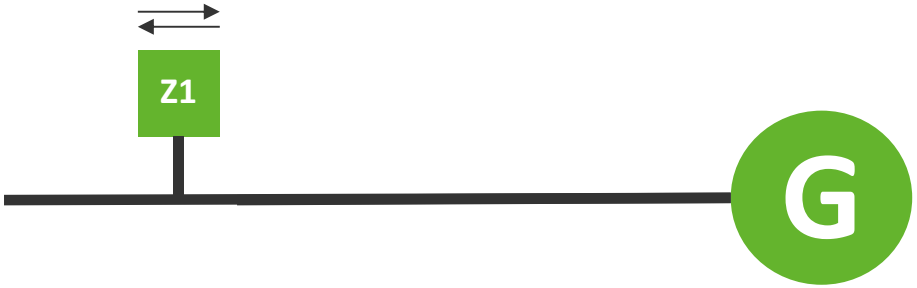

Teil der LEW-Gruppe

Gesetzesnovelle EEG 2021 (Kabinettsbeschluss)

Post-EEG-Regelung Option 3

<u>Voll- oder Überschusseinspeisung mit intelligentem Messsystem</u>

- Voll- und Überschusseinspeisung Aufnahme und Vergütung mit Jahresmarktmittel durch VNB abzüglich Pauschale von 0,2 ct/kWh
- Voll- und Überschusseinspeisung mit Direktvermarktung nur erlaubt, wenn intelligentes Messystem auch Regeln kann (Markterklärung ca. 2024) oder Einbau konventionelle Technik RLM + DV Steuerung bis Markterklärung
- Anlagen unterliegen der EEG-Umlagepflicht bei Selbstverbrauch

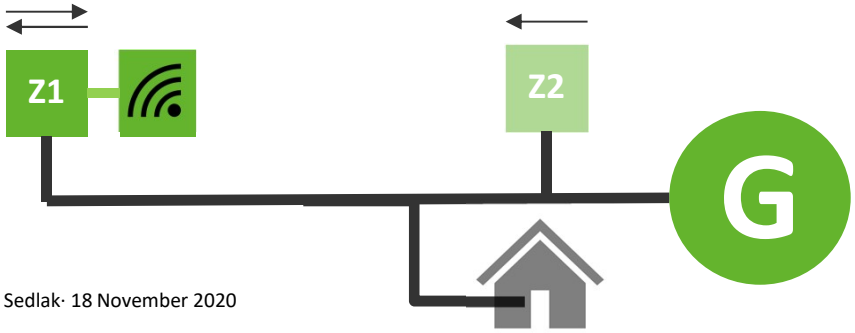

Teil der LEW-Gruppe

Post-EEG-Regelung Option 4

<u>Überschusseinspeisung mit Arbeitszähler und Abnahme durch VNB</u>

- lt. EEG 2021 nicht ohne Pönalisierung durch VNB vorgesehen
- Höhe der Sanktion richtet sich nach dem Arbeitspreis des zuständigen Grundversorgers
- eine Vermarktung der eingespeisten Energiemenge ist nicht möglich
- Anlagen unterliegen der EEG-Umlagepflicht

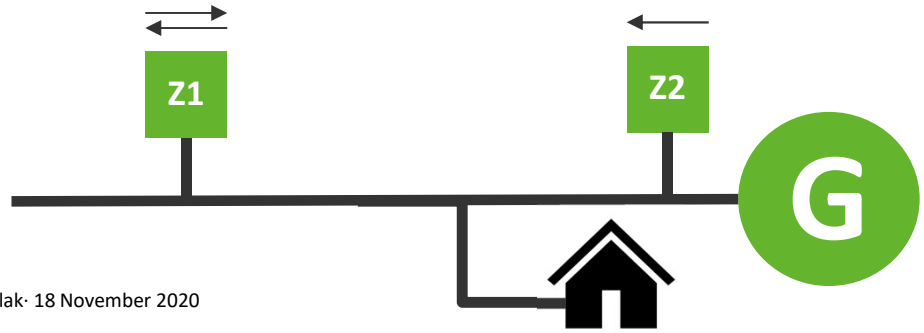

Teil der LEW-Gruppe

Gesetzesnovelle EEG 2021 (Kabinettsbeschluss)

Post-EEG-Regelung Option 5

<u>Keine Einspeisung in das Netz der öffentlichen Versorgung</u>

- 100 % Selbstverbrauch
- Technische Sicherstellung, dass keine Energie in das Netz der öffentlichen Versorgung eingespeist wird
- Anlagen unterliegen der EEG-Umlagepflicht

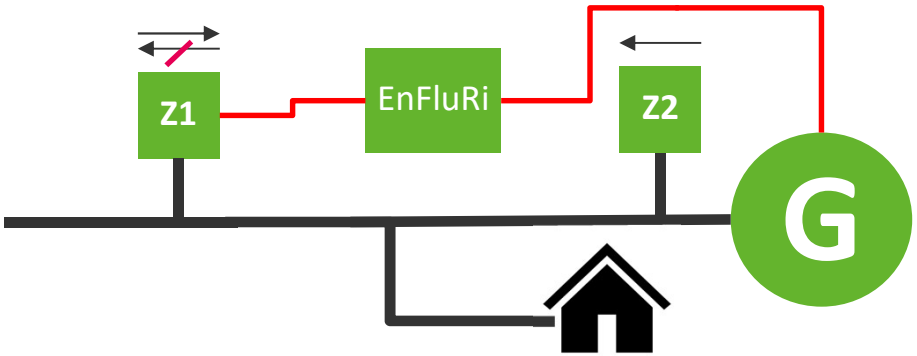

Teil der LEW-Gruppe

Post-EEG-Regelung Option 6

<u>Rückbau der Anlage</u>

- Je nach Zustand der Anlage und Ihrer Komponenten
- Abmeldung aus dem Marktstammdatenregister ist erforderlich

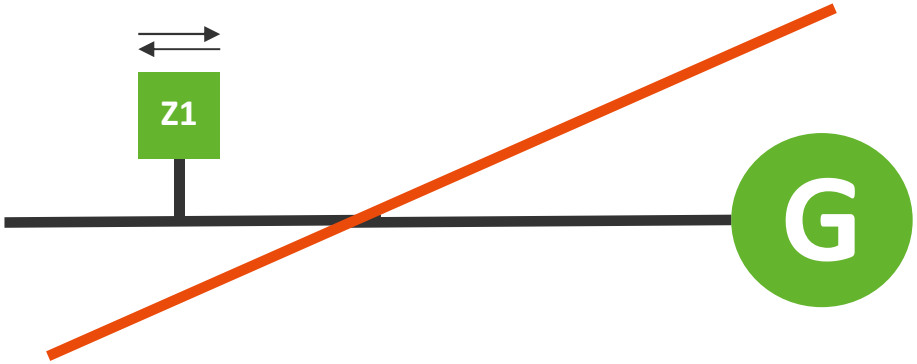

Teil der
LEW-Gruppe

Ansprechpartner

Simone Sedlak

einspeiser@lew-verteilnetz.de

Teil der
LEW-Gruppe

LVN

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Teil der LEW-Gruppe