Anlage: Prüfklemmreihe 58/100V 5A indirekte Messung

Stationsnummer:

Anschlußobjekt:

Zeichnungsnummer:	S16 215
z. v. Eplan-Version:	2.2.5
Eplan-Buildnummer:	6338
Ortsbezeichnung:	

Erstellt am: 12.09.2016 von: Hackl Thomas

Bearbeitet am: 27.09.2016 von: ht022772 Geprüft am: _____ Geprüft von: _____ Anzahl der Seiten 5

Prüfklemmreihe 58-100V 5A indirekte Messung

			Datum	12.09.2016	Prüfklemmreihe 58/100V 5A indirekte Messung		Titel- / Deckblatt	Zchn.-Nr.: S16 215	= Q1	
			Bearb						+ Allgemein	/
Revision	Hackl Thomas	22.09.2016	Gepr		Dokumentation			Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	Stat.-Nr.:	Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Geändert	27.09.2016	Ersatz von	Ersetzt durch				Bl 3

10.04.2012
F06_002_LEW

Inhaltsverzeichnis


Anlage	Einbauort	Seite	Seitenbeschreibung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter	X
Q1	Allgemein	1	Titel- / Deckblatt		22.09.2016		X
Q1	Allgemein	2	Inhaltsverzeichniss		22.09.2016		
Q1	Allgemein	3	Strukturkennzeichenübersicht		22.09.2016		X
Q1	W	1	Prüfklemmreihe für 20kV Anlagen		22.09.2016		
Q1	W	2	Klemmenplan =Q1+W-X1.1		22.09.2016		X

			Datum	12.09.2016	Prüfklemmreihe 58/100V 5A indirekte Messung		Inhaltsverzeichniss	Zchn.-Nr.: S16 215	= Q1	
			Bearb						+ Allgemein	/
Revision	Hackl Thomas	22.09.2016	Gepr		Dokumentation			Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	Stat.-Nr.:	Blatt 2
Änderung	Datum	Name	Geändert	27.09.2016	Ersatz von	Ersetzt durch				Bl 3

Anlagen- / Ortskennzeichenübersicht

Vollständige Bezeichnung	Strukturbeschreibung
Anlage	
=Q1	LEW Zählung

Einbauort	
+Allgemein	Dokumentation
+W	Zählerschrank

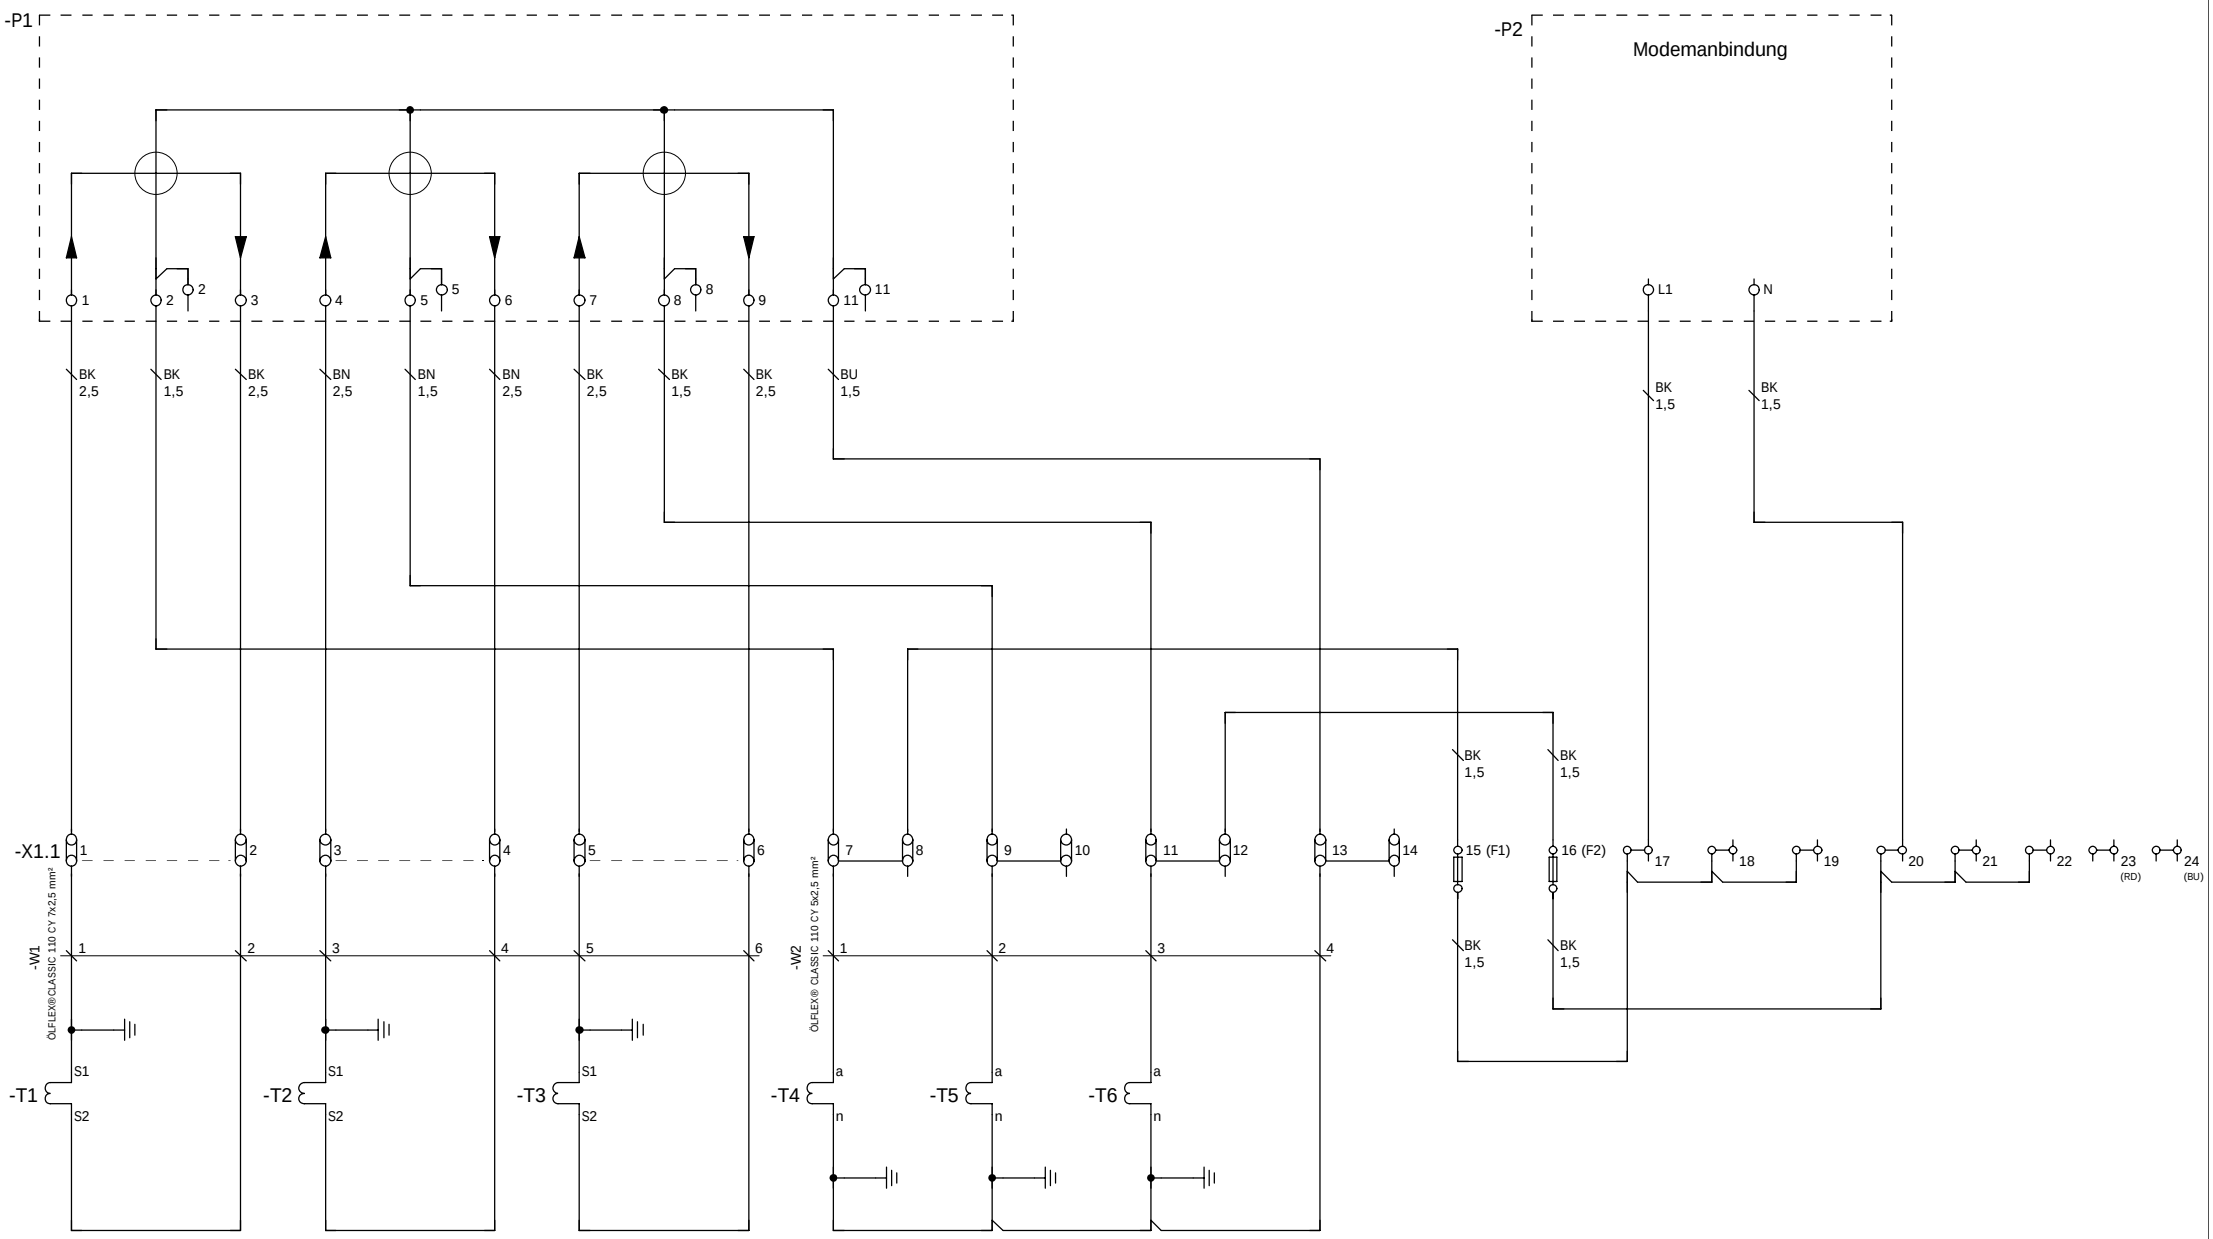

+Allgemein/3

2

			Datum	12.09.2016	Prüfklemmreihe 58/100V 5A indirekte Messung		Prüfklemmreihe für 20kV Anlagen	Zchn.-Nr.: S16 215	= Q1
			Bearb						+ W /
Revision	Hackl Thomas	22.09.2016	Gepr		Zählerschrank			Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	Stat.-Nr.:	Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Geändert	27.09.2016	Ersatz von	Ersetzt durch				Bl 2

Klemmenplan

18.05.2016 003
F13_001_LEW_BI_BE

Leiste
=Q1+W-X1.1
Prüfklemmreihe -P1

Funktionstext	Kabelname / Kabeltyp 1,5 mm²	-W2 ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5x2,5 mm²	-W1 ÖLFLEX®CLASSIC 110 CY 7x2,5 mm²	Klemmentyp	Zielbezeichnung	Anschluss	Schaltbrücken extern	Brücken extern	Buchsen	Klemme	Buchsen	Brücken intern	Schaltbrücken intern	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabelname / Kabeltyp 1,5 mm²	2,5 mm²	Seite / Spalte
Strom L1 (S1)			1	PTME 6	-T1	S1				1				-P1	1		BK	/1.0
Strom L1 (S2)			2	PTME 6	-T1	S2				2				-P1	3		BK	/1.1
Strom L2 (S1)			3	PTME 6	-T2	S1				3				-P1	4		BN	/1.1
Strom L2 (S2)			4	PTME 6	-T2	S2				4				-P1	6		BN	/1.2
Strom L3 (S1)			5	PTME 6	-T3	S1				5				-P1	7		BK	/1.2
Strom L3 (S2)			6	PTME 6	-T3	S2				6				-P1	9		BK	/1.3
Spannung L1 (a)		1		PTME 6	-T4	a				7				-P1	2	BK		/1.3
				PTME 6						8								/1.4
Spannung L2 (a)		2		PTME 6	-T5	a				9				-P1	5	BN		/1.4
				PTME 6						10								/1.4
Spannung L3 (a)		3		PTME 6	-T6	a				11				-P1	8	BK		/1.5
				PTME 6						12								/1.5
Spannung L1-L3 (n)		4		PTME 6	-T6	n				13				-P1	11	BU		/1.6
				PTME 6						14								/1.6
Spannung L1	BK				-X1.1	17				15 (F1)								/1.6
Spannung L3	BK				-X1.1	20				16 (F2)								/1.7
U / L1	BK			PT 2,5-TWIN	-X1.1	15 (F1)				17				-P2	L1		BK	/1.7
				PT 2,5-TWIN						18								/1.7
				PT 2,5-TWIN						19								/1.8
U / L3	BK			PT 2,5-TWIN	-X1.1	16 (F2)				20				-P2	N		BK	/1.8
				PT 2,5-TWIN						21								/1.8
				PT 2,5-TWIN						22								/1.9
(RD) Impulsangang 52/42 Lieferrichtung				PT 2,5-TWIN						23								/1.9
(BU) Impulsangang 52/42 Lieferrichtung				PT 2,5-TWIN						24								/1.9

1

			Datum	12.09.2016	Prüfklemmreihe 58/100V 5A indirekte Messung		Klemmenplan =Q1+W-X1.1	Zchn.-Nr.: S16 215	= Q1
			Bearb						+ W /
Revision	Hackl Thomas	22.09.2016	Gepr		Zählerschrank			Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	Stat.-Nr.:	Blatt 2
Änderung	Datum	Name	Geändert	27.09.2016	Ersatz von	Ersetzt durch				Bl 2