Anlage: Prüfklemmreihe 230/400V 5A halbindirekte Messung

Stationsnummer:

Anschlußobjekt:

Zeichnungsnummer: S16 214
z. v. Eplan-Version: 2.2.5
Eplan-Buildnummer: 6338
Ortsbezeichnung:

Erstellt am: 10.03.2016 von: Hackl Thomas
Bearbeitet am: 27.09.2016 von: ht022772 Geprüft am: _____ Geprüft von: _____ Anzahl der Seiten 5

Prüfklemmreihe 230-400V 5A halbindirekte Messung

			Datum	10.03.2016	Prüfklemmreihe 230/400V 5A halbindirekte Messung		Titel- / Deckblatt	Zchn.-Nr.: S16 214	= Q1
			Bearb						+ Allgemein /
Revision	22.09.2016	Hackl Thomas	Gepr		Dokumentation			Schutzvermerk nach DIN 34 beachten / Stat.-Nr.:	Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Geändert	27.09.2016	Ersatz von	Ersetzt durch			Bl 3

10.04.2012
F06_002_LEW

Inhaltsverzeichnis

Anlage	Einbauort	Seite	Seitenbeschreibung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter	X
Q1	Allgemein	1	Titel- / Deckblatt		22.09.2016		X
Q1	Allgemein	2	Inhaltsverzeichniss		22.09.2016		
Q1	Allgemein	3	Strukturkennzeichenübersicht		22.09.2016		X
Q1	W	1	Prüfklemmreihe		22.09.2016		
Q1	W	2	Klemmenplan =Q1+W-X1.1		22.09.2016		X

			Datum	10.03.2016	Prüfklemmreihe 230/400V 5A halbindirekte Messung		Inhaltsverzeichniss	Zchn.-Nr.: S16 214	= Q1
			Bearb						+ Allgemein /
Revision	22.09.2016	Hackl Thomas	Gepr		Dokumentation			Schutzvermerk nach DIN 34 beachten / Stat.-Nr.:	Blatt 2
Änderung	Datum	Name	Geändert	27.09.2016	Ersatz von	Ersetzt durch			Bl 3


21.12.2015 001
F24_003_LEW

Anlagen- / Ortskennzeichenübersicht

Vollständige Bezeichnung	Strukturbeschreibung
Anlage	
=Q1	LEW Zählung

Einbauort	
+Allgemein	Dokumentation
+W	Prüfklemmreihe

			Datum	10.03.2016	Prüfklemmreihe 230/400V 5A halbindirekte Messung		Strukturkennzeichenübersicht	Zchn.-Nr.: S16 214	= Q1
			Bearb						+ Allgemein /
Revision	22.09.2016	Hackl Thomas	Gepr		Dokumentation			Schutzvermerk nach DIN 34 beachten / Stat.-Nr.:	Blatt 3
Änderung	Datum	Name	Geändert	27.09.2016	Ersatz von	Ersetzt durch			Bl 3

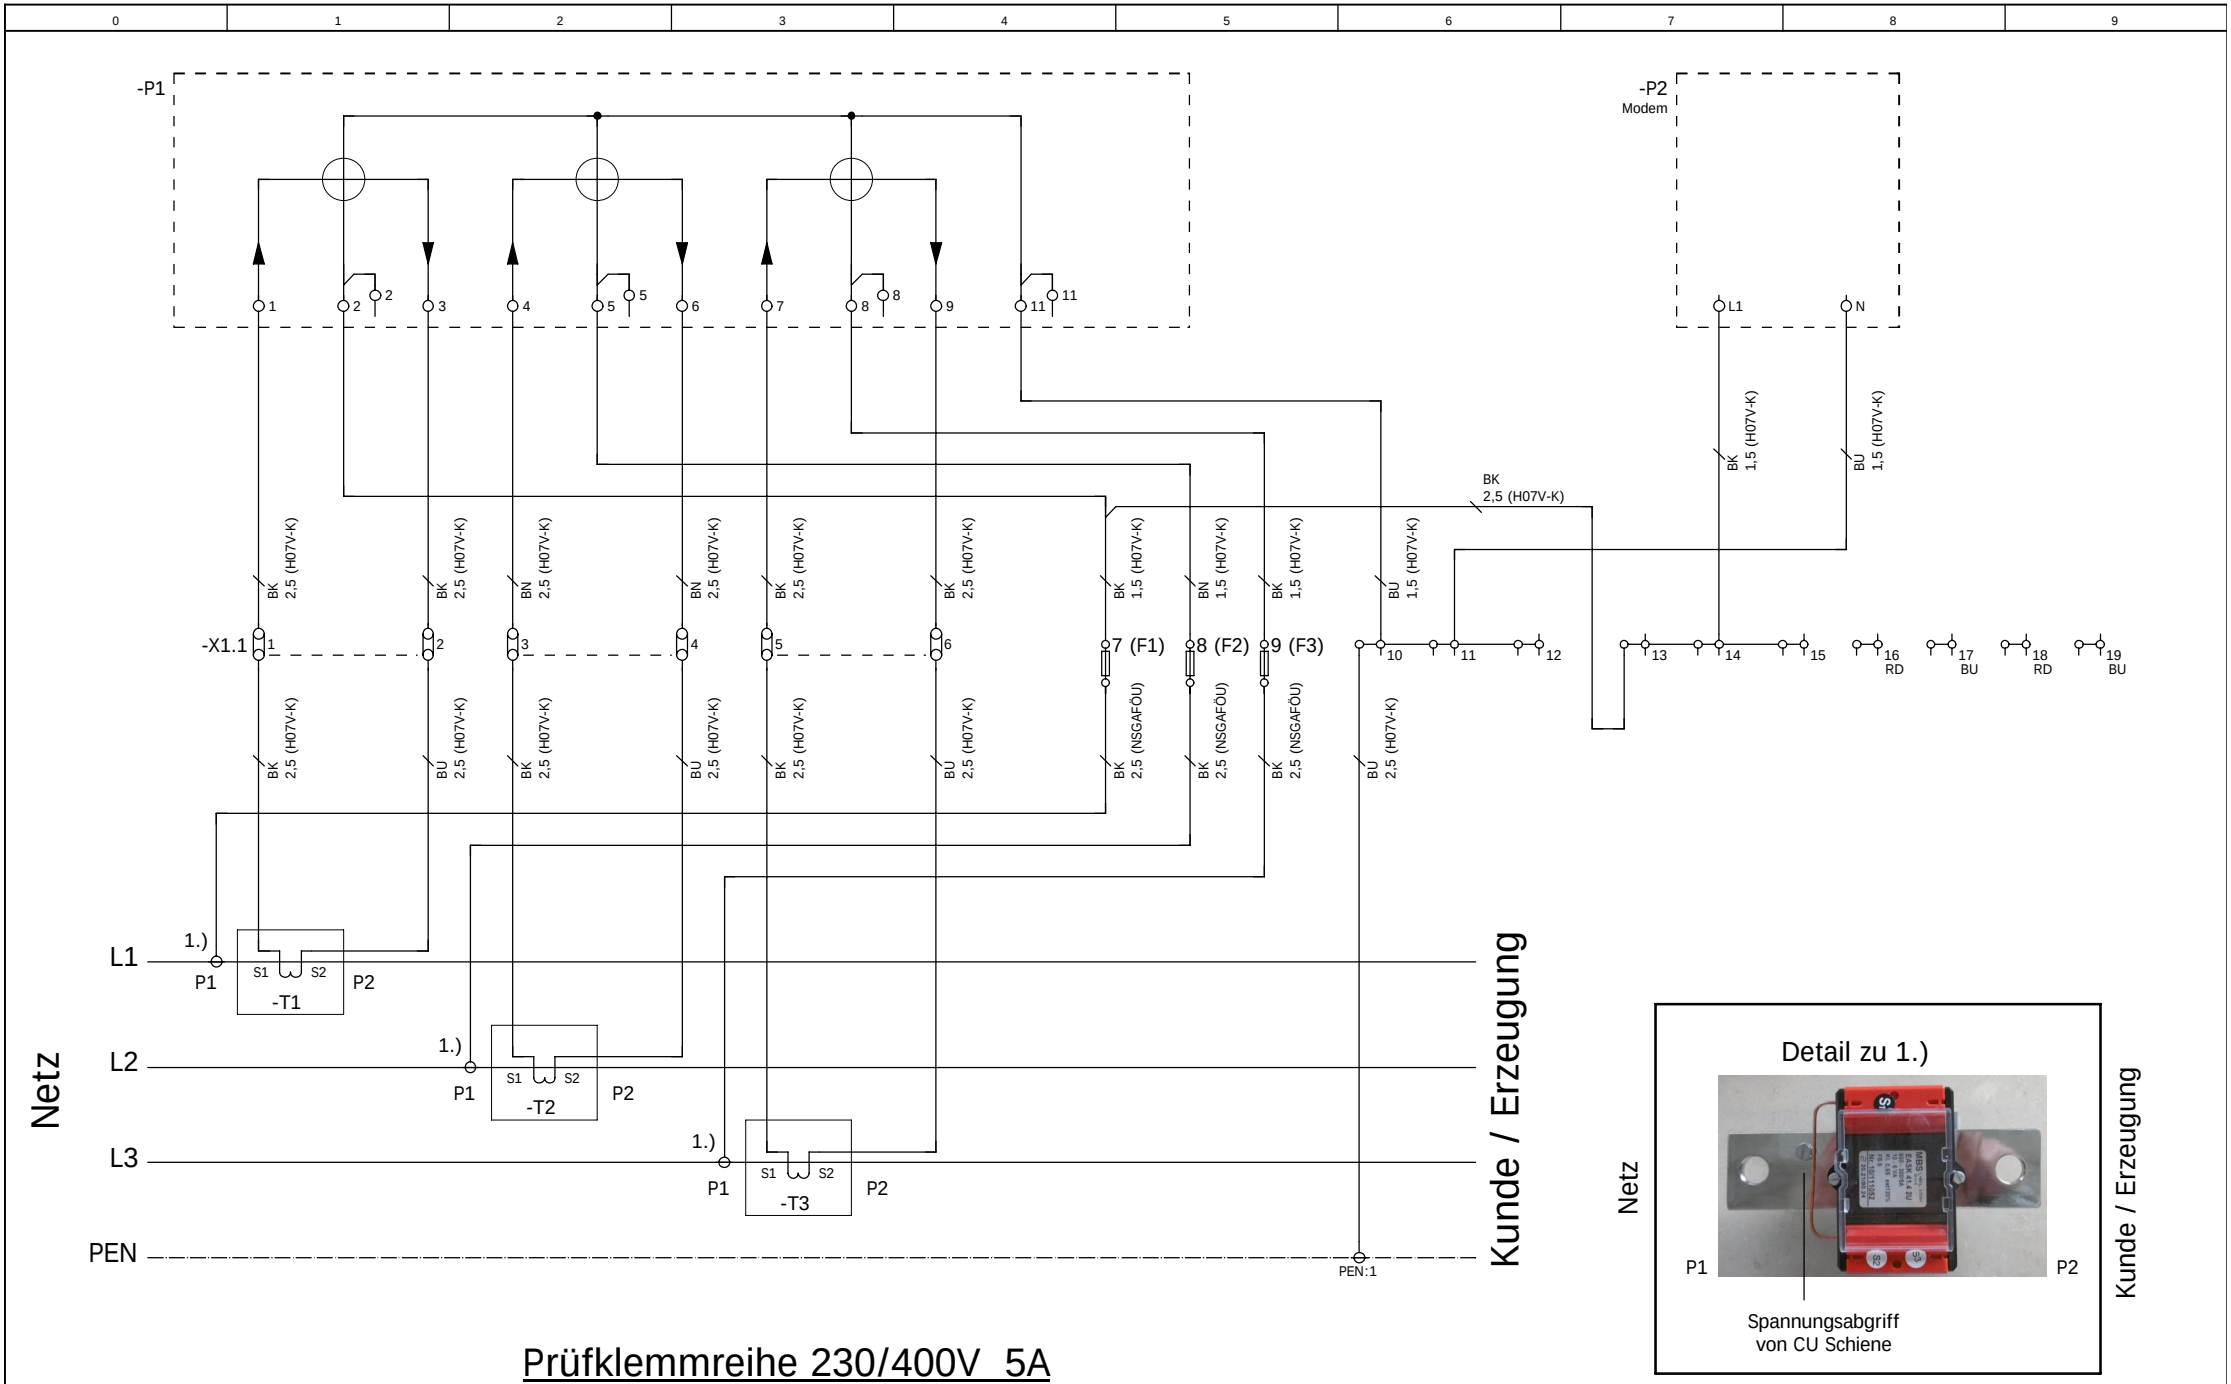

Prüfklemmreihe 230/400V 5A

+Allgemein/3

2

			Datum	10.03.2016	Prüfklemmreihe 230/400V 5A halbindirekte Messung		Prüfklemmreihe	Zchn.-Nr.: S16 214	= Q1	
			Bearb						+ W	/
Revision	22.09.2016	Hackl Thomas	Gepr		Prüfklemmreihe			Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	Stat.-Nr.:	Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Geändert	27.09.2016	Ersatz von	Ersetzt durch				Bl 2

Klemmenplan

16.03.2016
F13_001_LEW_BI_BE

Leiste
=Q1+W-X1.1
Prüfklemmreihe 230/400V 5A

Funktionstext	Kabelname / Kabeltyp	2,5 (H07V-K) mm²	2,5 (NSGAFÖU) mm²							Klemmentyp	Zielbezeichnung	Anschluss	Schaltbrücken extern	Brücken extern	Buchsen	Klemme	Buchsen	Brücken intern	Schaltbrücken intern	Zielbezeichnung	Anschluss			1,5 (H07V-K) mm²	2,5 (H07V-K) mm²	Kabelname / Kabeltyp	Seite / Spalte
Strom L1 S1	BK									PTME 6	-T1	S1				1				-P1	1				BK		/1.1
Strom L1 S2	BU									PTME 6	-T1	S2				2				-P1	3				BK		/1.1
Strom L2 S1	BK									PTME 6	-T2	S1				3				-P1	4				BN		/1.2
Strom L2 S2	BU									PTME 6	-T2	S2				4				-P1	6				BN		/1.3
Strom L3 S1	BK									PTME 6	-T3	S1				5				-P1	7				BK		/1.3
Strom L3 S2	BU									PTME 6	-T3	S2				6				-P1	9				BK		/1.4
Spannung L1		BK									-L1	1				7 (F1)				-P1;-X1.1	2;13				**BK**		/1.4
Spannung L2		BK									-L2	1				8 (F2)				-P1	5				BN		/1.5
Spannung L3		BK									-L3	1				9 (F3)				-P1	8				BK		/1.5
PEN	BU									PT 2,5-TWIN	-PEN	1				10				-P1	11				BU		/1.6
"										PT 2,5-TWIN						11				-P2	N			BU			/1.6
"										PT 2,5-TWIN						12											/1.6
	BK									PT 2,5-TWIN	-X1.1	7 (F1)				13											/1.7
										PT 2,5-TWIN						14				-P2	L1			BK			/1.7
										PT 2,5-TWIN						15											/1.8
RD										PT 2,5-TWIN						16											/1.8
BU										PT 2,5-TWIN						17											/1.8
RD										PT 2,5-TWIN						18											/1.9
BU										PT 2,5-TWIN						19											/1.9

1

			Datum	10.03.2016	Prüfklemmreihe 230/400V 5A halbindirekte Messung		Klemmenplan =Q1+W-X1.1	Zchn.-Nr.: S16 214	= Q1
			Bearb						+ W /
Revision	22.09.2016	Hackl Thomas	Gepr		Prüfklemmreihe			Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	Stat.-Nr.: Blatt 2
Änderung	Datum	Name	Geändert	27.09.2016	Ersatz von	Ersetzt durch			Bl 2